


แบบชุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซี ชั้น 1.3.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 1.48 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 1.0 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง พร้อมงานติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ,งานสูบน้ำ และงานเดินท่อขึ้นถึงกรรงน้ำ



- หมายเหตุ 1. บ่อบาดาลมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.48 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 1.0 ลบ.ม. ต่อ ชั่วโมง  
 2. หากมีความลึกมากกว่าที่กำหนด ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม  
 3. ผู้รับจ้าง ต้องทำการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มได้น้ำ (Submersible) และสูบน้ำขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมเดินไฟฟ้า  
 4. ผู้รับจ้าง ต้องทำการติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ที่ปากบ่อบาดาล และเดินท่อจ่ายน้ำจากปากบ่อถึงกรรงน้ำ ด้วยท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

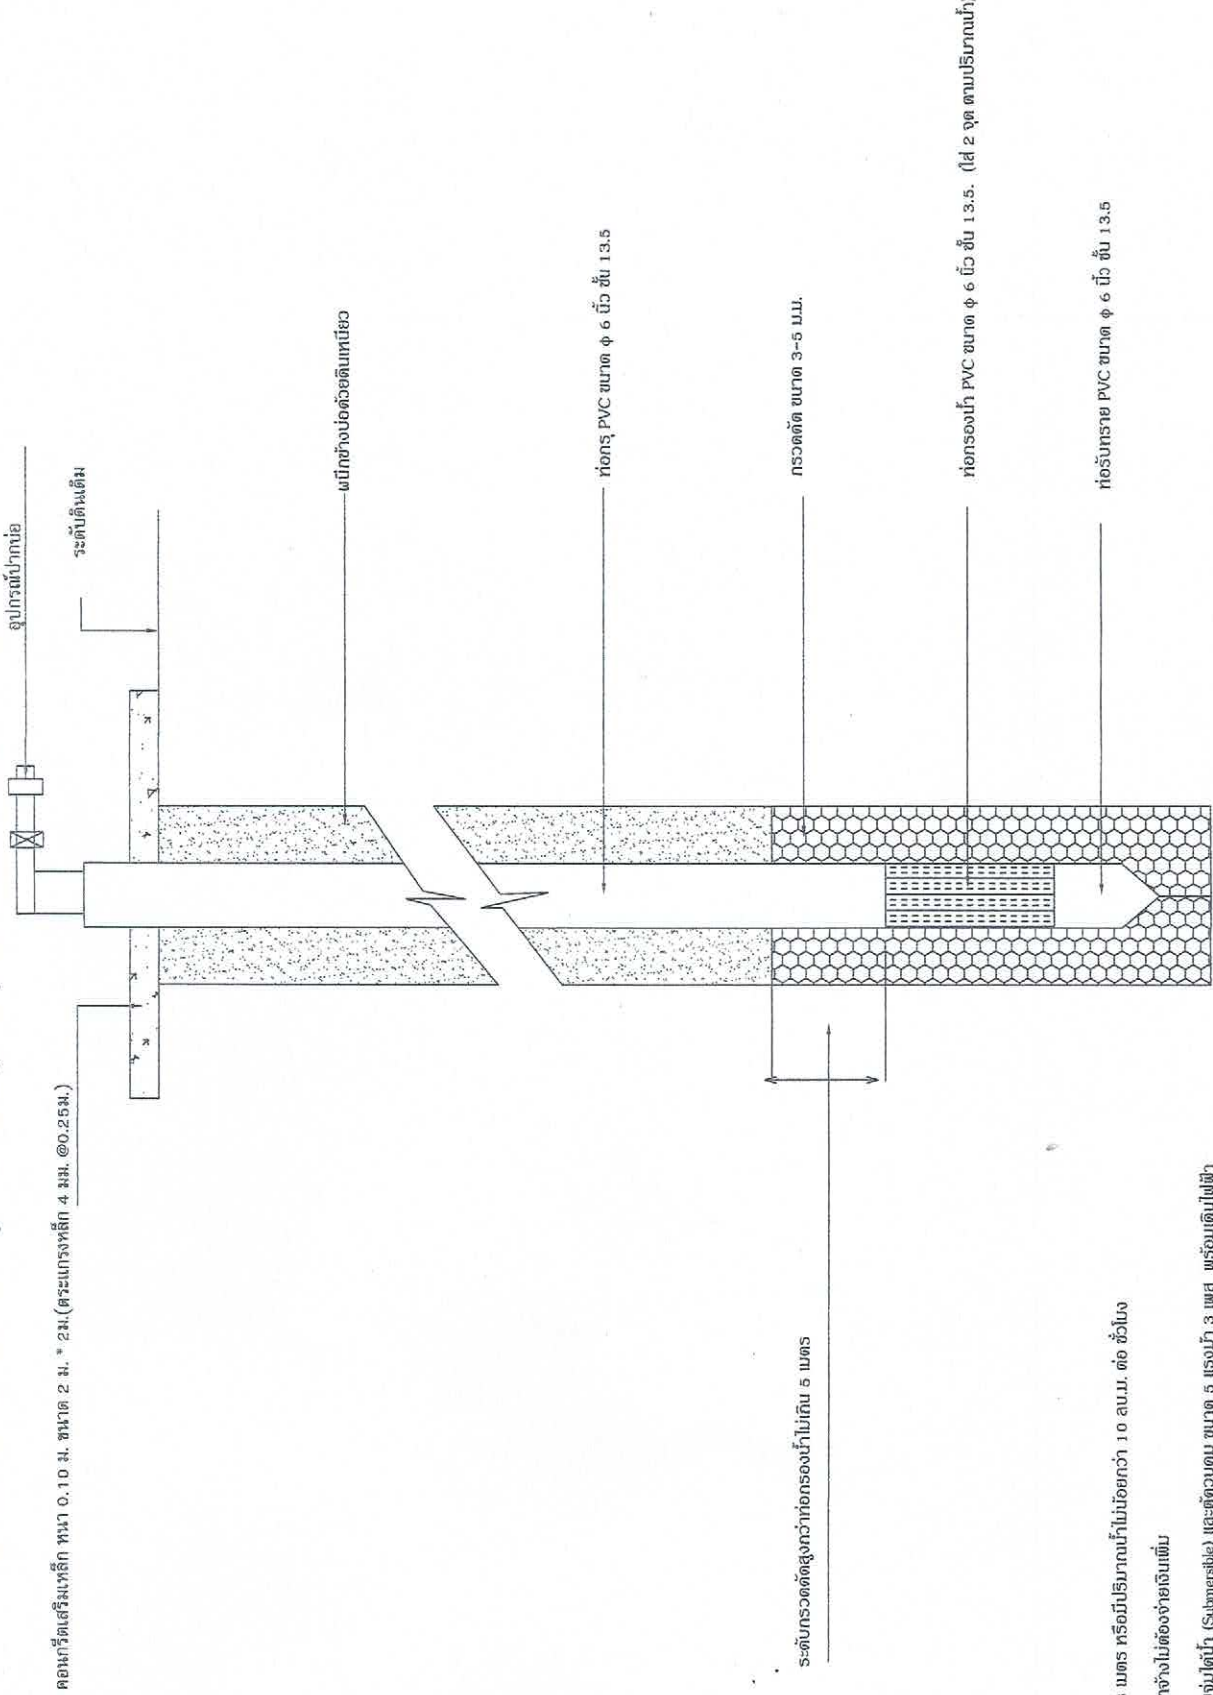


กองช่าง  
**เทศบาลตำบลทุ่งไฉ้ง**  
 แบบ เจาะบ่อบาดาล บริเวณหลังร้านค้าชุมชน ม.6

เขียนแบบ นายกิติพงษ์ อูระกิจ  
 ผอ.กองช่าง นายวิโรจน์ จารุสุขพันธ์  
 ปลัดเทศบาล นายบุญเรือง มงคล

110  
 รองนายกฯ นายกเทศมนตรี  
 นายสมเพชร ศรีทิพวงษ์

นายทรง สุทนะ  
 นายสมเพชร ศรีทิพวงษ์

แผนที่แสดงสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหลังร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งไผ่ อ.เมือง จ.แพร่

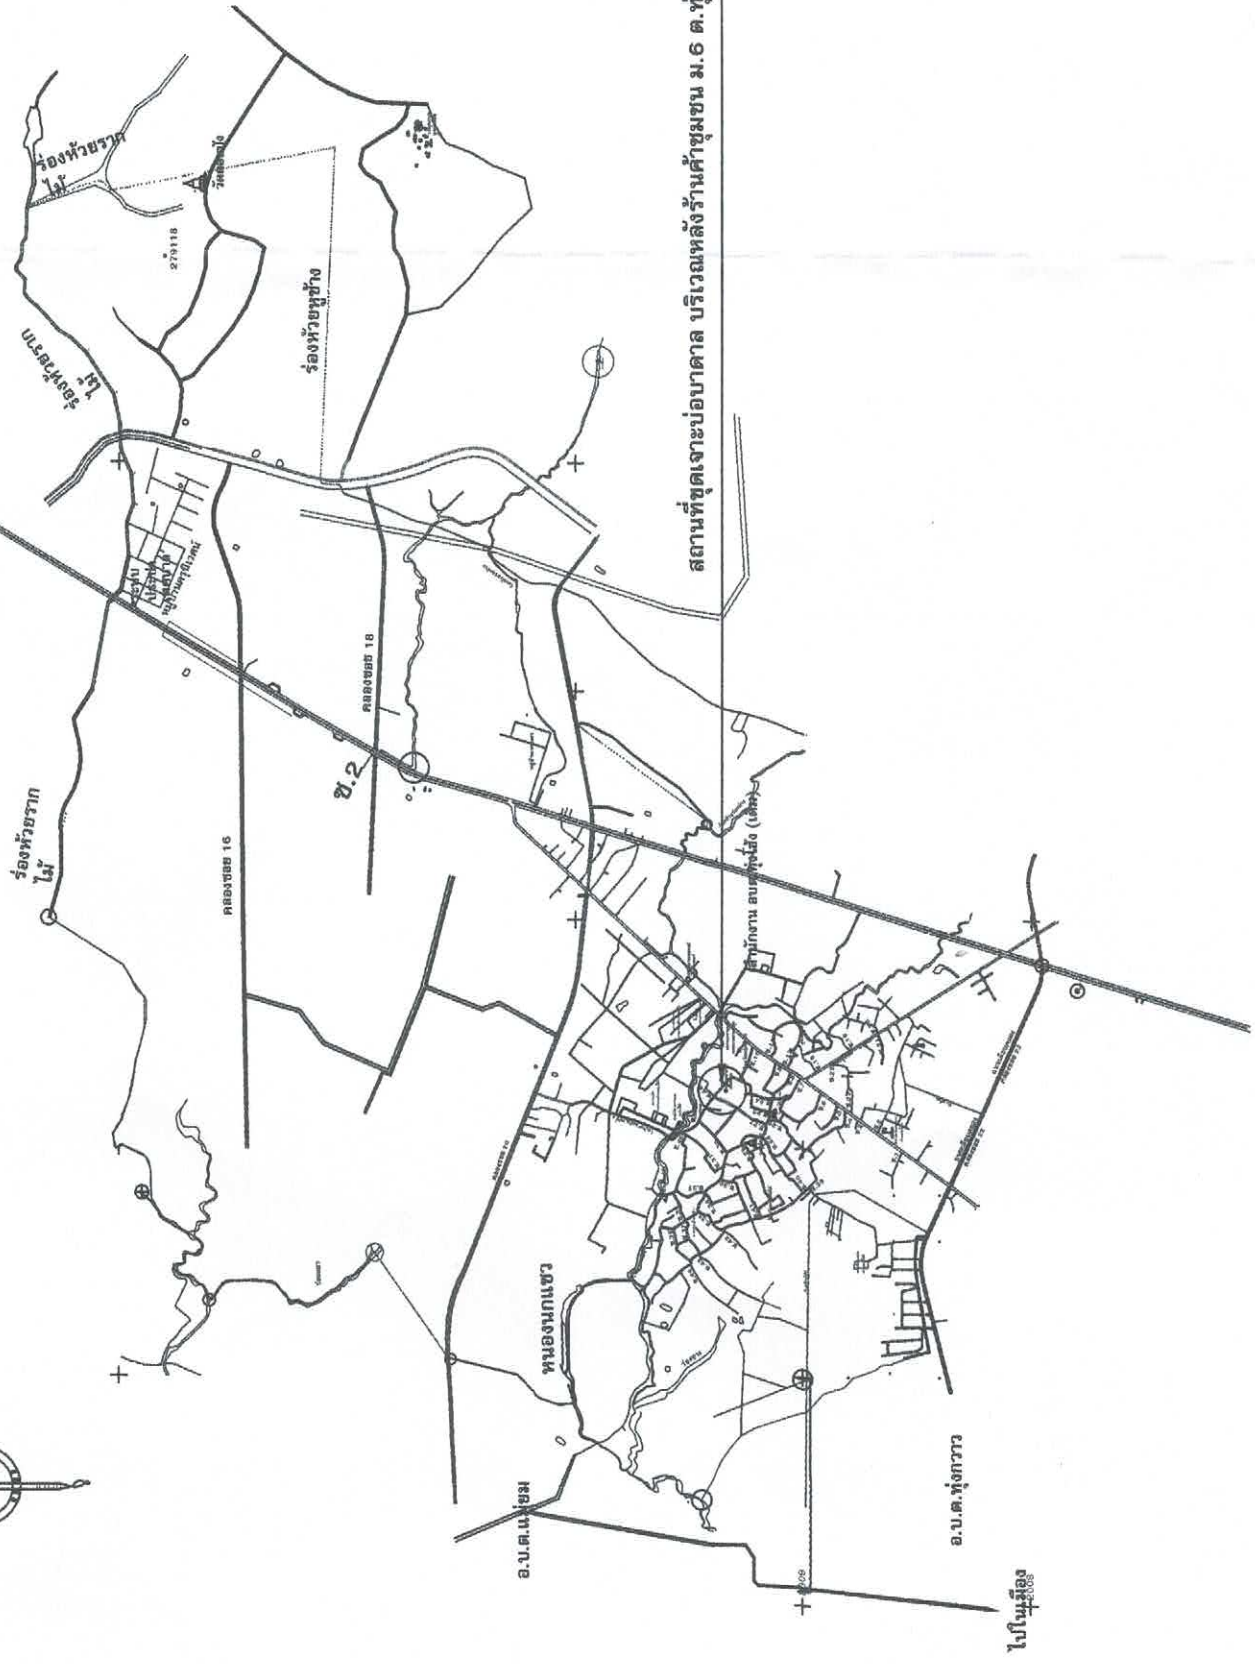

สถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหลังร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ทุ่งไผ่ อ.เมือง จ.แพร่

100  
101  
102