



โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลัส. ๓.4

ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.50 ม. ฝั่งขวา 0.10 ม. ยาว 70 ม.

จุดทอพอเมตลง ป้ายแฉ่ง ถึง หนานางส้มเรียง ใญ่สวน ตามแบบที่ขอต.จังหวัดลพบุรี


พิกัด ช่วงที่ 1 : 18.284675 , 100.177409 ถึง 18.283818 , 100.176934



แบบมาตรฐาน

แบบแปลนท่อระบายน้ำขนาด ๑๕๐ มม.  
 ขนาดยาว ๐.๖๐ ม.  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๐ ม.


ชื่อรายการ	ท่อระบายน้ำ
รายละเอียด	ท่อระบายน้ำขนาด ๑๕๐ มม. ยาว ๐.๖๐ ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๐ ม.
วัสดุ	เหล็กกล้า
ขนาด	๑๕๐ มม.
จำนวน	๑
ราคา	๑๐๐.๐๐ บาท
รวม	๑๐๐.๐๐ บาท

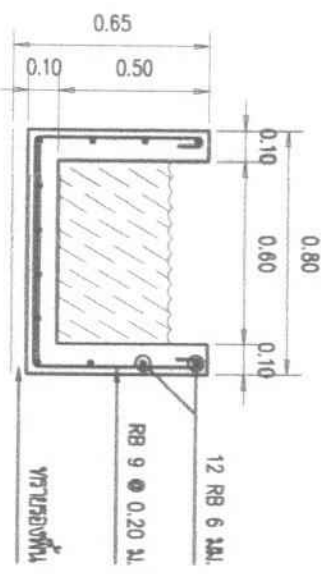

**รูปตัดตามขวาง**

มาตราส่วน 1:25

- การคำนวณหาปริมาณวัสดุที่ใช้
- การคำนวณหาปริมาณวัสดุที่ใช้

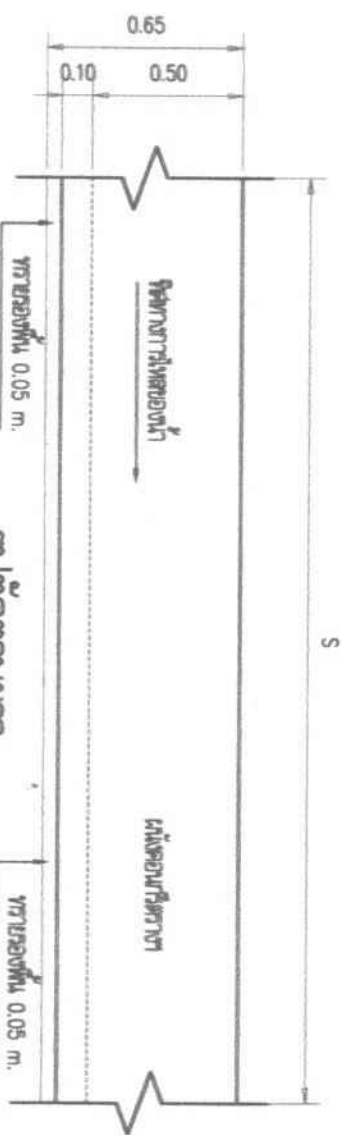

**รูปตัดตามยาว**

มาตราส่วน 1:25

(นายสมชาย อดิศักดิ์)


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

1	2
---	---



แบบมาตรฐาน  
แบบแปลนอาคารสำนักงาน  
ขนาดกว้าง 0.60 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.  
ผนังหนา 0.10 ม.

ชื่อ	อาคาร
รายละเอียด	อาคาร 2 ชั้น
ผู้จัดทำ	รศ.ดร.วิมล ศรีจันทร์
ผู้ตรวจสอบ	รศ.ดร.วิมล ศรีจันทร์
วันที่	25/10/2558
สถานที่	กรมการนิเวศน์และมลพิษ
รายละเอียด	อาคาร 2 ชั้น
ผู้จัดทำ	รศ.ดร.วิมล ศรีจันทร์
ผู้ตรวจสอบ	รศ.ดร.วิมล ศรีจันทร์
วันที่	25/10/2558
สถานที่	กรมการนิเวศน์และมลพิษ

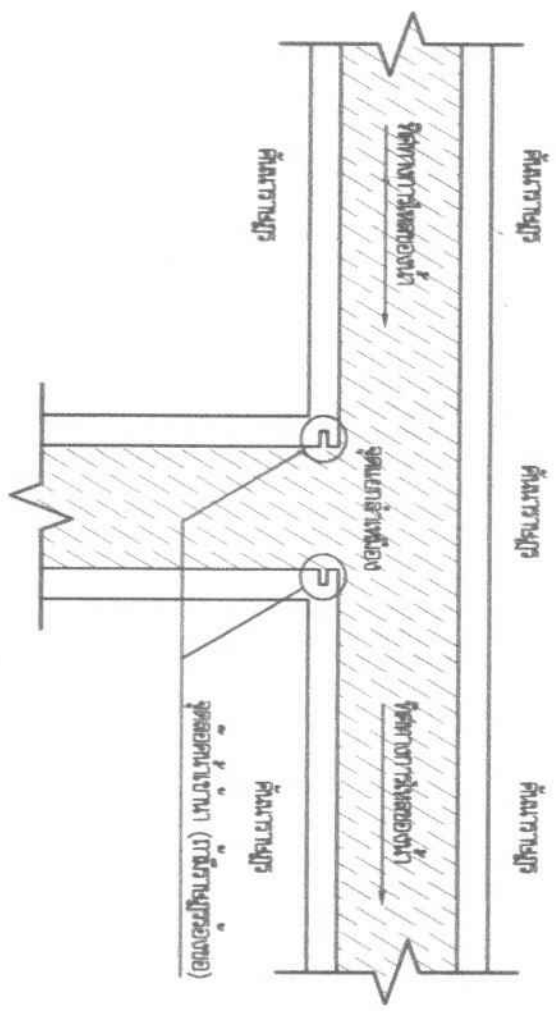

แปลนจุดเสาเข็มอาคารสำนักงาน  
มาตราส่วน 1:25

(นางวิมล ศรีจันทร์)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ